

dne **23. 5. 2023** od **7:30** do **13:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Ruda** (okres Rakovník)

č. p. 67

Řevničov (okres Rakovník)

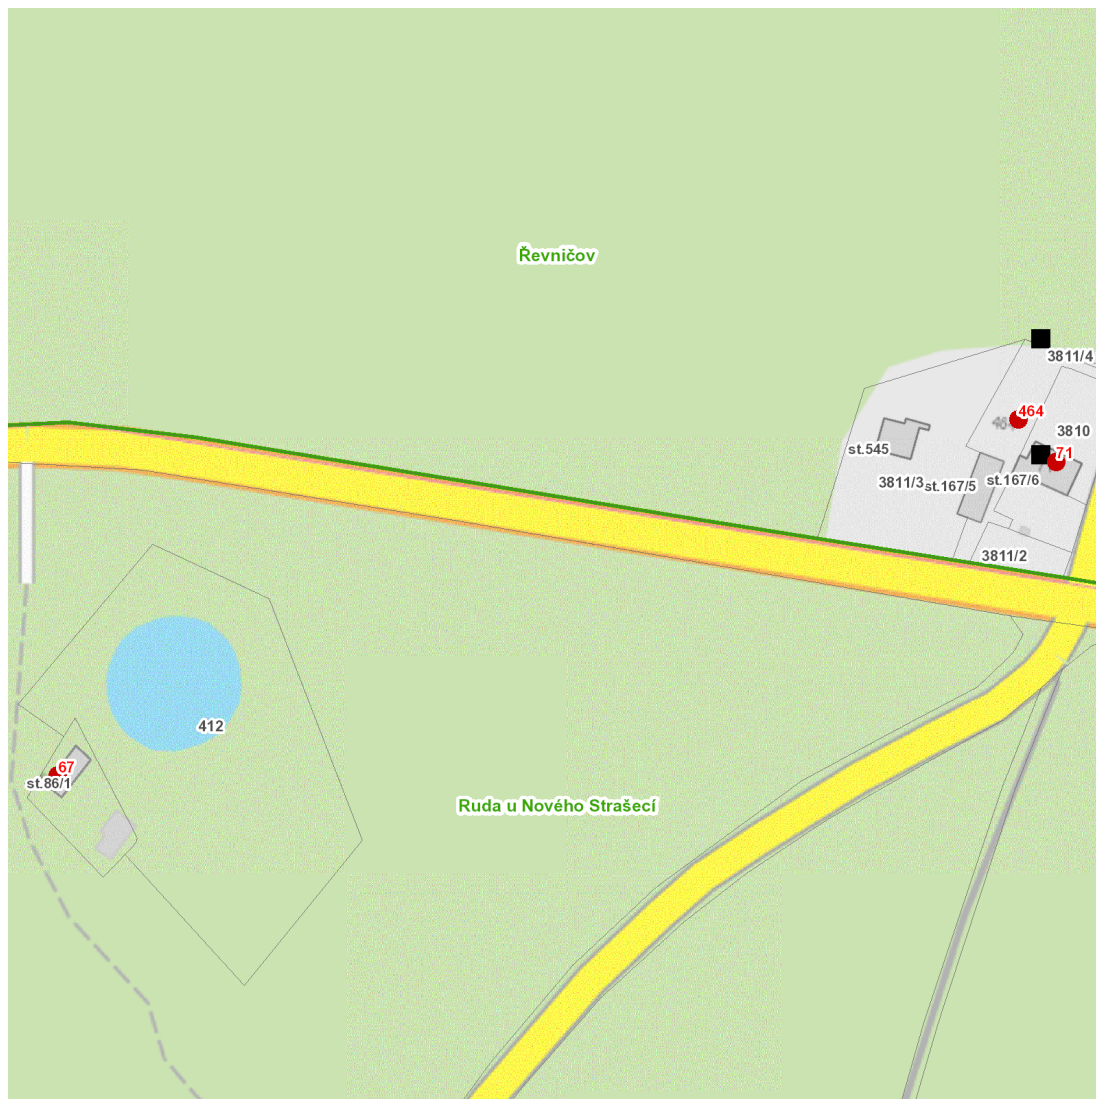
č. p. 71, 464

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušeni dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 23. 5. 2023 od 7:30 do 13:30 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: 3c9ajnd (Obec Ruda)

IDDS: 3t6bwp2 (Obec Řevničov)