

dne **6. 5. 2025** od **7:30** do **14:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Ruda (okres Rakovník)**

č. p. 20, 197

Oborní: č. p. 62, 279

Okružní: č. p. 193

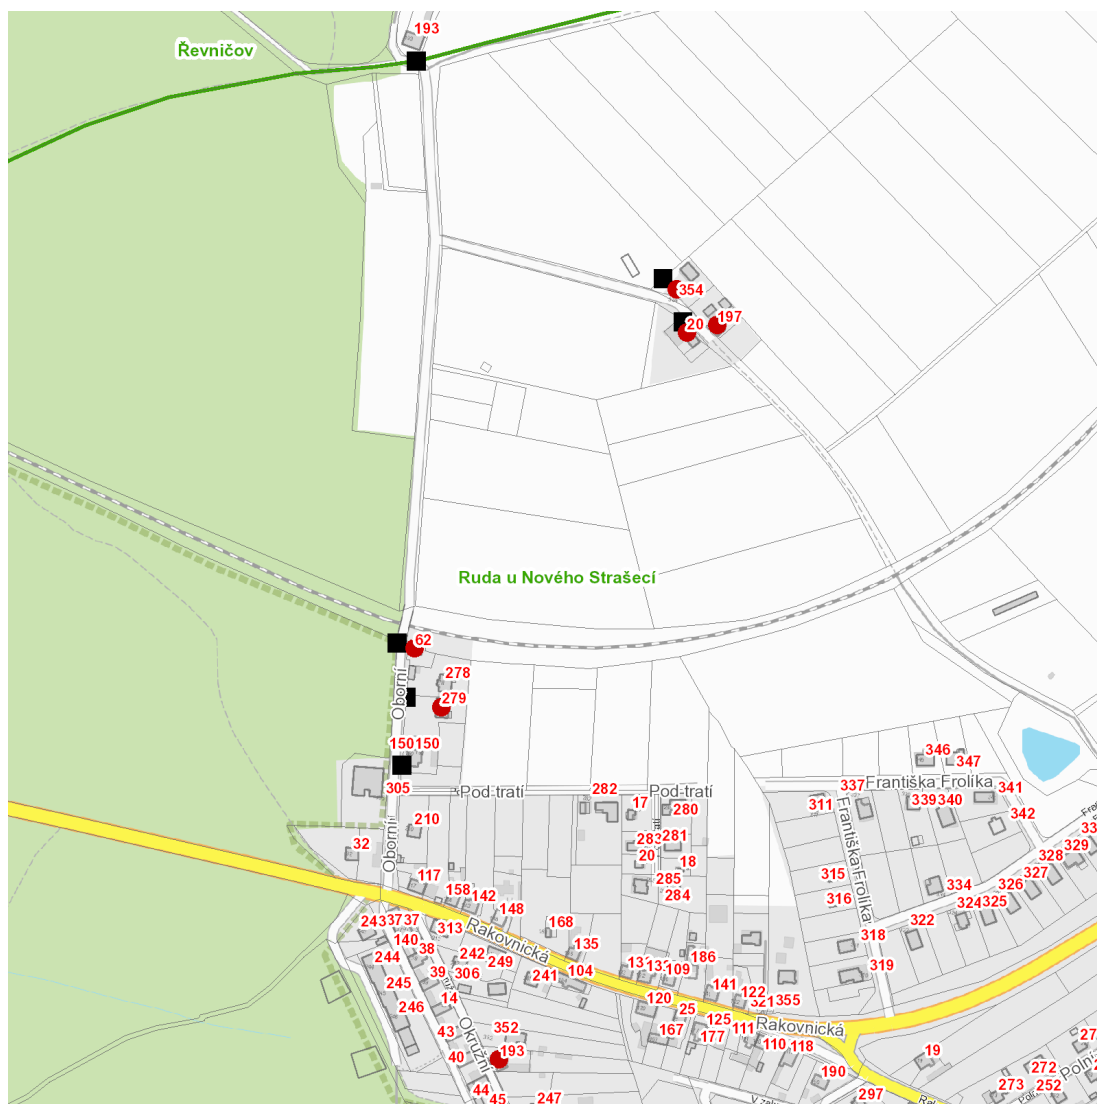
kat. území **Ruda u Nového Strašecí** (kód **743178**): parcelní č. 105/6

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 6. 5. 2025 od 7:30 do 14:30 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: 3c9ajnd (Obec Ruda)